



Asesoramiento técnico de calidad **Suiza**

Newsletter Julio 2026

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.net



Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146



Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:

Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001** y **CE**.

Recuerde, nuestra nueva página web <https://www.swissesor.net> se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online.

Elementos de mando para paro de emergencia

Marca: Pizzato Procedencia: Italia



Actuador



soporte de contactos



contacto NC común

vs.



contacto NC automonitorizado

Especificaciones:

Función: paro de emergencia


Contacto automonitorizado: 1x NC – 250VAC / 10A

Función:

El principio de funcionamiento de los bloques de contactos automonitorizados garantiza que los dispositivos de control asociados queden libres de cualquier avería o funcionamiento incorrecto debido a la des-conexión de los contactos y que la función de seguridad esté siempre disponible durante el funcionamiento de la máquina. Están formados por dos contactos NC conectados en serie, que, durante el funcionamiento normal, están cerrados. Al pulsar el pulsador de paro de emergencia, se abre el primer contacto a través de la acción directa de la fuerza ejercida en el dispositivo de control (apertura positiva) y se interrumpe el circuito de seguridad, mientras que el segundo contacto se mantiene cerrado. En caso de desmontar o de desconectar accidentalmente los bloques de contacto o la base de fijación (para los bloques de contactos con fijación en el panel de control), se abre el segundo contacto y se interrumpe siempre el mismo circuito de seguridad. De este modo, el usuario de la máquina puede detectar fallos ocultos que se hayan producido en el interior del tablero o gabinete.


Aplicación:

Caso 1: contactos NC comunes

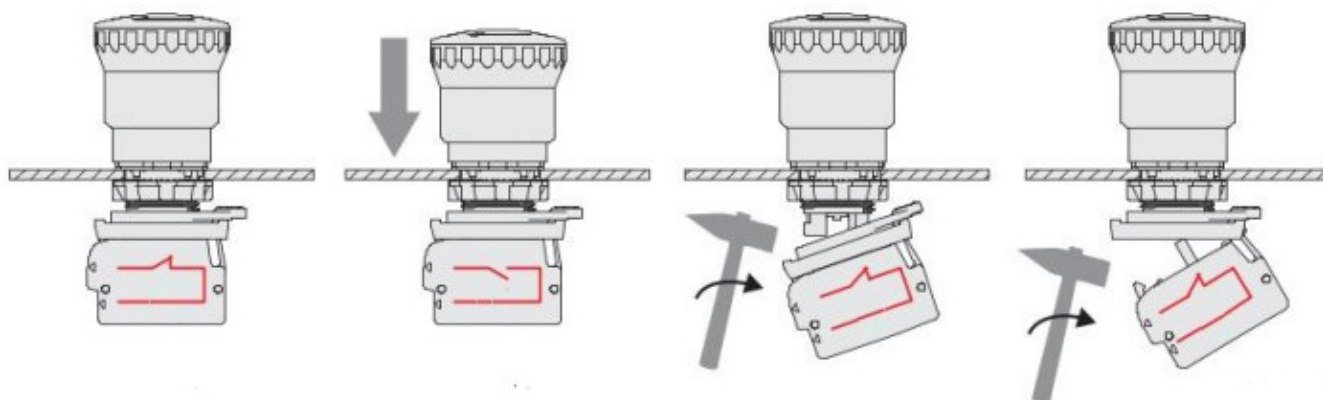

El módulo de seguridad solo puede detectar cuando el actuador de emergencia está pulsado en estado normal, pero **no puede detectar** una falla mecánica accidental en el bloque de contactos comunes del circuito de seguridad, porque el circuito eléctrico no se interrumpe.

Caso 2: contactos NC automonitorizados

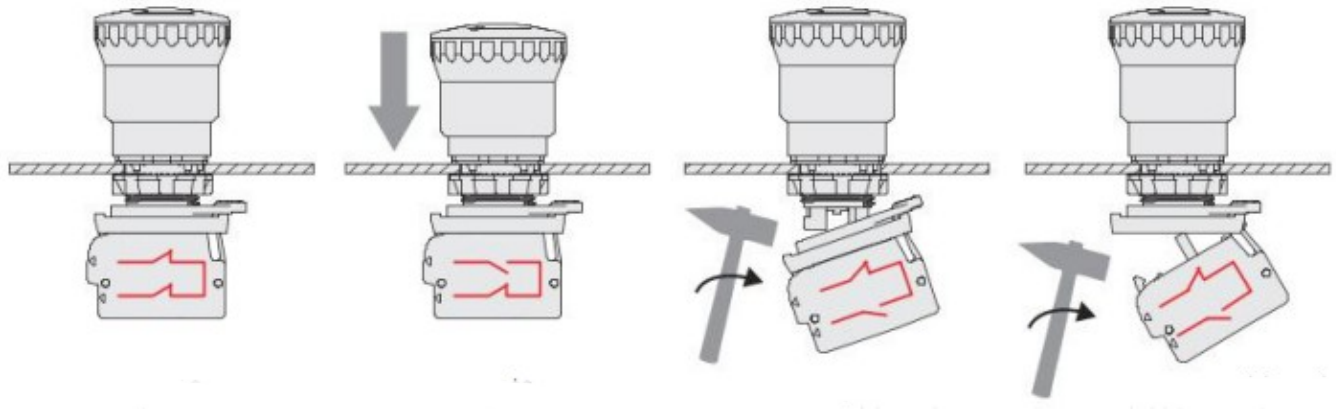

El módulo de seguridad detecta cuando el actuador de emergencia esta pulsado en estado normal y también **si puede detectar** la falla mecánica accidentada en el bloque de contactos automonitorizados del circuito de seguridad, porque el circuito eléctrico se interrumpe si o si.

Hacemos sus circuitos de seguridad con este dispositivo aún mas seguros!

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros! Estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (a dos cuadras de las Américas)
Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)
010206 Cuenca, Ecuador